

HOSPIVAC® G - EVISA

Technologie lubrifiée



- Gamme de centrales de vide modulables
- Personnalisation de l'installation pour tout type de local et d'accès
- Pompes à vide à palettes lubrifiées EVISA.R
- Montage des pompes sur châssis individuel
- Double alimentation électrique (à partir de 2 pompes)
- Plusieurs modes de régulation proposés (voir tableau des configurations)
- Option FLEXO vide stable : système de régulation permettant l'utilisation de réservoirs de petite capacité
- Possibilité de surveillance à distance avec CYCLIC 2020 ou PROCOM 2
- Filtration anti-bactérienne duplex parallèle HEPA
- Pot de refoulement pour récupération des condensats
- Centrales conformes à la norme NF EN ISO 7396-1
- Alarme réseau incluse dans les coffrets MILLENIUM, CYCLIC 2020 et PROCOM 2
- Flexibles aspiration et refoulement fournis pour chaque pompe



Caractéristiques

HOSPIVAC® G Pompes à palettes lubrifiées	Débit nominal m³.h⁻¹		Puissance kW		Niveau sonore dB(A)
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
HOSPIVAC® G - E25.R	28	33	0,75	0,9	59
HOSPIVAC® G - E40.R	44	53	1,1	1,32	58
HOSPIVAC® G - E65.R	68	81	1,5	1,8	67
HOSPIVAC® G - E100.R	100	120	2,2	2,64	67
HOSPIVAC® G - E150.R	132	156	3	3	69
HOSPIVAC® G - E200.R	200	240	4	4,8	71
HOSPIVAC® G - E300.R	300	360	5,5	6,6	72
HOSPIVAC® G - E350.R	360	432	7,5	9	72
HOSPIVAC® G - E400.R	426	511	9	10,8	72
HOSPIVAC® G - E500.R	513	616	11	13,2	73
HOSPIVAC® G - E600.R	635	769	13	15,6	74

Configurations possibles

	HOSPIVAC® G
PROCOM 2 (PM2)	de 2 à 6 pompes
CYCLIC 2020 (C2020)	2 ou 3 pompes
MILLENIUM (MIL)	2 ou 3 pompes
LG7	1 pompe
Filtration anti-bactérienne (fixation murale)	

■ Disponible



Gamme conforme au
règlement 2017/745/UE



Centrales de vide MODULABLES


pour applications médicales




Encombres (mm)

COFFRETS DE PILOTAGE


Pour 2 à 6 moteurs - E350.R à 600.R

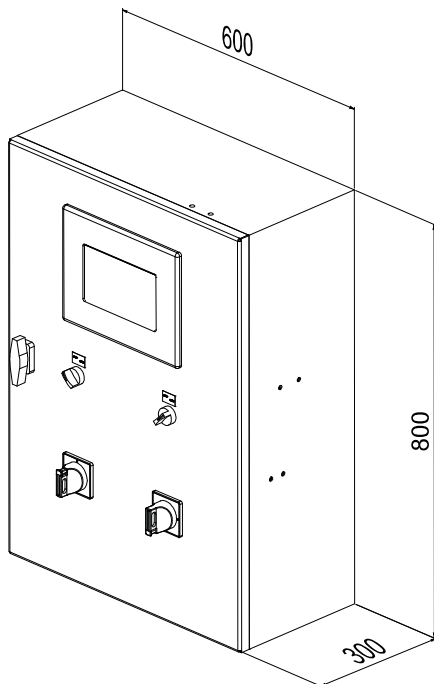


Pour 1 à 3 moteurs - E25.R à E300.R

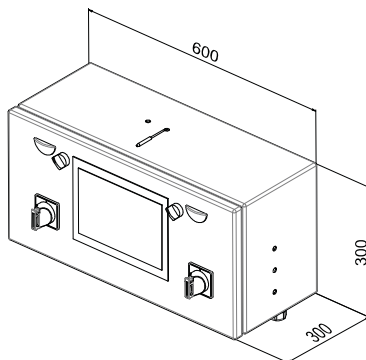


Pour 4 à 6 moteurs - E25.R à E300.R

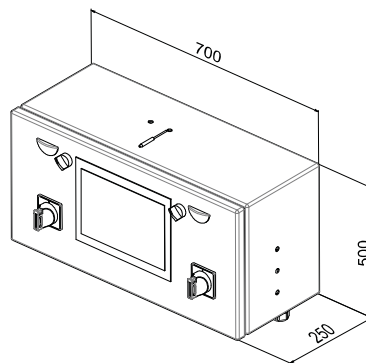

Coffret LG7 1 moteur - - E25.R à E300.R

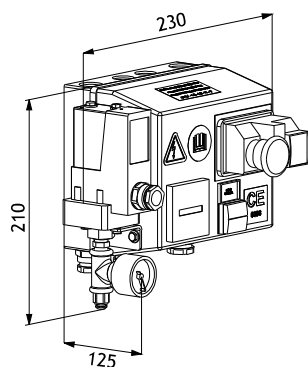

Boîtier REPORT STATUS

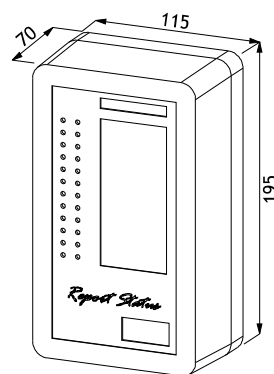

Pompes à vide EVISA.R, voir pages 28 & 59

Filtrations anti-bactériennes, voir page 60

Réservoirs de vide, voir page 66

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Triphasé, 380V+N+T / 60 Hz
- Autres tensions et fréquences sur demande

HOSPIVAC® G - EVISA

Technologie lubrifiée



Références des centrales

HOSPIVAC® G - Régulation "tout ou rien" (TOR)			E25.R	E40.R	E65.R	E100.R	E150.R	E200.R	E300.R				
HOSPIVAC® G	3-ph, 400V 50 Hz		911818	911819	914472	914473	914474	914475	916672				
HOSPIVAC® G	1-ph, 230V 50 Hz		916087	916088	-	-	-	-	-				
HOSPIVAC® G	3-ph, 380V 60 Hz		911818	911819	925022	925023	-	925024	925025				
HOSPIVAC® G - Régulation FLEXO vide stable			E25.R	E40.R	E65.R	E100.R	E150.R	E200.R	E300.R	E350.R	E400.R	E500.R	E600.R
HOSPIVAC® G	3-ph, 400V 50 Hz		919182	919183	919184	919185	919186	919187	919188	917639	918284	917640	918285
HOSPIVAC® G	1-ph, 230V 50 Hz		919193	919194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOSPIVAC® G	3-ph, 380V 60 Hz		919182	919183	925027	925028	-	925029	925030	-	925031	925426	925427
			E25.R	E40.R	E65.R	E100.R	E150.R	E200.R	E300.R	E350.R	E400.R	E500.R	E600.R
Régulation Tout ou Rien ou FLEXO vide stable 400V + N + T	C2020	2 pompes	724859			724860			724867				
		3 pompes	724920			724848			724839				
		2 pompes	724861			724862			724868				
	PM2	3 pompes	724826			724849			724934		724840		
		4 pompes	724863			724865			724841		724932		
		5 pompes	724864			724866			724929		724929		724933
	6 pompes	724827			724850			724930		724931		724870	
Régulation Tout ou Rien 400V+ N + T	MIL	2 pompes	724857			724858			-				
		3 pompes	724921			724922			-				
Régulation FLEXO vide stable 400V+ N + T	MIL	2 pompes	724924			724923			-				
		3 pompes	724825			724847			-				
Régulation TOR LG7 + vacuomètre + vacuostat (400V + N + T)			717743	717744		717745	717746	717747		-			
Régulation TOR LG7 + vacuomètre + vacuostat (1-ph 230V)			718296	718297		-							
Régulation VIDE STABLE LG7 + vacuomètre + vacuostat (400V+N+E)			719337	719338		719339	719340	719341		-			
Régulation VIDE STABLE LG7 + vacuomètre + vacuostat (1-ph 230V)			719342	719343		-							
			Filtration à choisir en fonction du débit installé										
❶ Filtration anti- bactérienne livrée séparément (fixation murale)	Simple avec by- pass		FD30B 811848		FD65B 811849		FD130B 811850		FD320B 811851		FD600B 811852		FD1000B 814915
	Sans by-pass + vanne isolement		2 x FD1000S 2 x 817753										
	Duplex parallèle		FD60DP 814967		FD130DP 814968		FD260DP 814969		FD640DP 814970		FD1200DP 814971		FD2000DP 820146

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.

Centrales de vide MODULABLES

pour applications médicales



Références des accessoires et options

		E25.R	E40.R	E65.R	E100.R	E150.R	E200.R	E300.R	E350.R	E400.R	E500.R	E600.R
Sécurité niveau d'huile	PM2	625020 x X		625369 x X		624245 x X				624398 x X		
Sécurité niveau huile +T°C	PM2	625269 x X		626161 x X		624247 x X				624405 x X		
Sécurité niveau d'huile	C2020/MIL	724694 x X		724955 x X		619196 x X				623332 x X		
Sécurité niveau huile +T°C	C2020/MIL	724695 x X		724956 x X		623325 x X				-		
Transformateur 400V/230V		si neutre non distribué									611099	
2 Boîtier report Status	PM2	12 premières alarmes	625642			12 alarmes suivantes					625643	
(avec cordons électriques)	C2020										625641	
Alimentation de secours 24V	PM2	avec batterie									625004	
Pilotage du mode FLEXO ou TOR		uniquement avec CYCLIC 2020 - horloge hebdomadaire									613996	
Marche forcée journalière par horloge		uniquement avec CYCLIC 2020 - valable si FLEXO									617608	
Buzzer d'alarme MILLENIUM											618295	
3 Pot point bas		PR30				712068		PR60			706547	
Cartouche anti-bactérienne au refoulement		711103		717263				-				
Montage surélevé sur bac de retention	1 pompe	617610		617611		617612		617613		624329		
	2 pompes	619543		619544		619545		-				
	3 pompes	619546		617614				-				
4 Réservoir conseillé pour fonctionnement avec FLEXO	2 pompes	500 l 710486		1000 l 710488		2000 l 722341				2 x 2000 l 2 x 722341		
	3 pompes	500 l 710486		1000 l 710488		2000 l 722341		2 x 2000 l 2 x 722341		3 x 2000 l 3 x 722341		
Réservoir vertical régulation TOUT ou RIEN		Nous consulter										
5 Alarme départ réseau indépendante		1 vacuostat et 1 vacuomètre (contact sec)									708510	

1 Filtration anti-bactérienne



2 Boîtier REPORT STATUS



3 Pot point bas



4 Réservoir de vide vertical



5 Alarme départ réseau

